



KZ.T.06.0607  
TESTING

«ЗАУЫГҒЫҢ ОРТАЛЫҚ ЛАБОРАТОРИЯСЫ» СЫНАУ ОРТАЛЫҒЫ  
2020 жылдың «17» қаңтарында берілген № KZ.T.06.0607 аккредиттеу аттестаты  
«Атырау мұнай өңдеу зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  
Қазақстан Республикасы, 060001, Атырау қаласы, Зейнолла Қабдолов даңғылы, құрылыс 1  
Email: czlr@anpz.kz тел: 8-7122/ 259 351



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»  
Аттестат аккредитации № KZ.T.06.0607 от «17» января 2020 года

Товарищество с ограниченной ответственностью «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»  
Республика Казахстан, 060001, г. Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1  
Email: czlr@anpz.kz тел: 8-7122/ 259 351

Лист 1  
Всего листов 1

Паспорт качества № 222

Параксилол высокой чистоты  
договор № Н06 от 06 ноября 2019 г.



KZ.O.06.0317

Сертификат соответствия № KZ.2310317.01.01.04893  
Срок действия с «14» ноября 2019 г. по «14» ноября 2020 г.

№ 2218-Т-002 - 1 417 см  
резервуар, замер

На соответствие требованиям ASTM D 5136-2009

Дата изготовления продукции 03.10.2020 г.

Изготовитель: ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»,  
город Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1

Образец отобран по ASTM D 3437-2011

Заказчик: Производственный отдел ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»,  
город Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1, тел.: 8 (712 2)259207

Дата отбора: 03.10.2020 г.

Дата поступления образца: 03.10.2020г. Дата проведения испытаний: 03.10.2020г.

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Норма	Фактически	Обозначение документа на метод
1	Чистота, мин., %	99,7	99,91	ASTM D 5917
2	Метаксилол, макс., % вес.	0,20	0,048	ASTM D 5917
3	Ортоксилол, макс., % вес.	0,1	0,034	ASTM D 5917
4	Сера, макс., мг/кг	1,0	менее 0,5	ASTM D 7183
5	Толуол, макс., % вес.	0,10	менее 0,001	ASTM D 5917
6	Этилбензол, макс., % вес.	0,20	0,004	ASTM D 5917
7	Неароматические углеводороды, макс., % вес.	0,20	0,003	ASTM D 5917
8	Внешний вид	прозрачная жидкость без осадка и помутнения при температуре от 18,3 до 25,6°C	прозрачная жидкость	ASTM D 5136 п.3.1
9	Цвет, макс., платинокобальтовая шкала	10	6	ASTM D 1209
10	Пределы кипения, включая температуру 138,3°C при давлении 101,3 кПа (760 мм.рт.ст.), макс., °C	1,0	0,6	ASTM D 850
11	Плотность при 15°C, г/см³	не нормируется, определение обязательно	865,2	ГОСТ Р 51069-97


Результаты испытаний настоящего паспорта относятся только к образцу, прошедшему испытания  
Паспорт не может быть воспроизведен полностью или частично без одобрения

Испытательного центра «Центральная заводская лаборатория» ТОО «АНПЗ»  
наименование испытательной лаборатории

Химик сменный

Дата выдачи:

07.10.2020г.

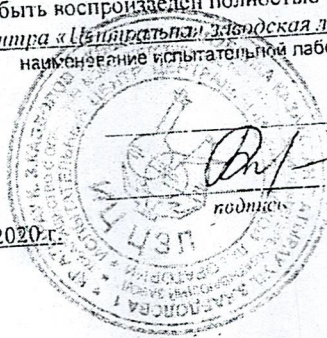

Куземблева А.А.  
фамилия, инициалы